



KŘÍŽENÍ

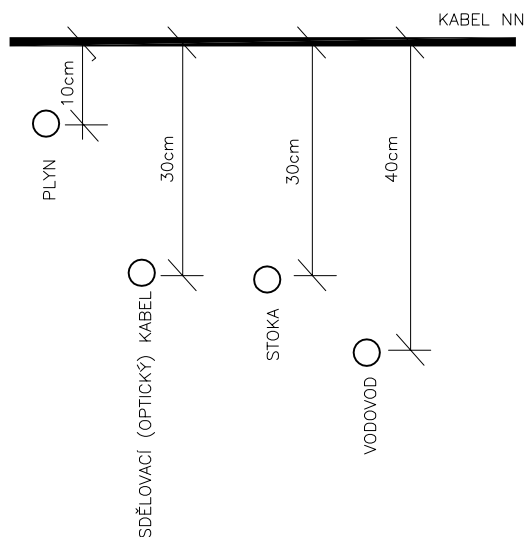

SOUBĚH

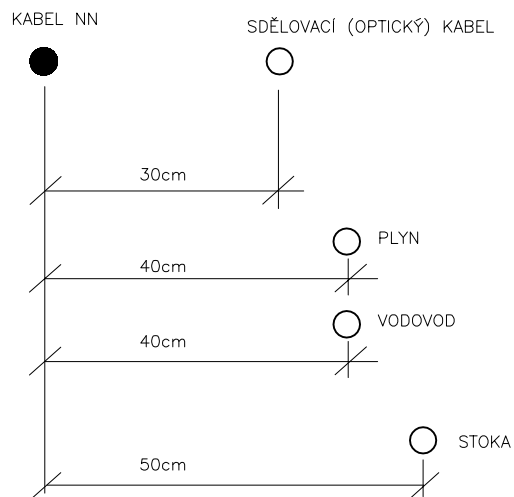

PŘI PŘECHODU KABELU PŘES VOZOVKU A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, MUSÍ BÝT KABEL ULOŽEN V CHRÁNIČKÁCH PŘESAHUJÍCÍCH NA KAŽDOU STRANU MIN. 1m. VZDÁLENOSTI SÍTÍ OD SILOVÉHO KABELU BYLY PŘEVZATY Z ČSN 736005.

LIST C.: LISTU:	1 1	PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ		ARCHIVNÍ ČÍSLO: E105/16
	OBJ.C.,PJ:	ZAK.ČÍSLO: E105/16	AKCE: Radostín n./Osl.,chodník ke kulturáku	VÝKRES ČÍSLO: D.1.4.2
	PROVEDL: A. Večeřová	DATUM: 07/2016	INVESTOR: Obec Radostín nad Oslavou	