ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Z KAMENINY
- V SOUBĚHU S VODNÍM TOKEM

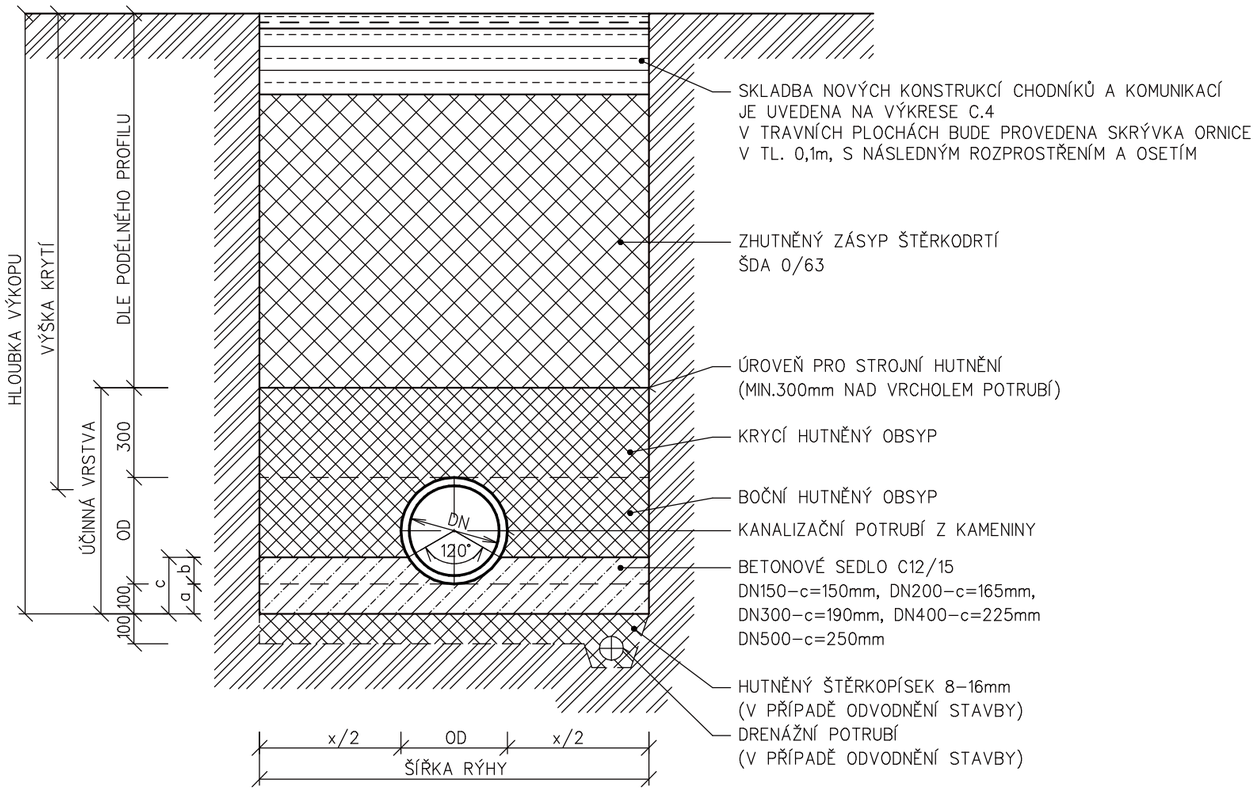

- V MÍSTNÍ KOMUNIKACI

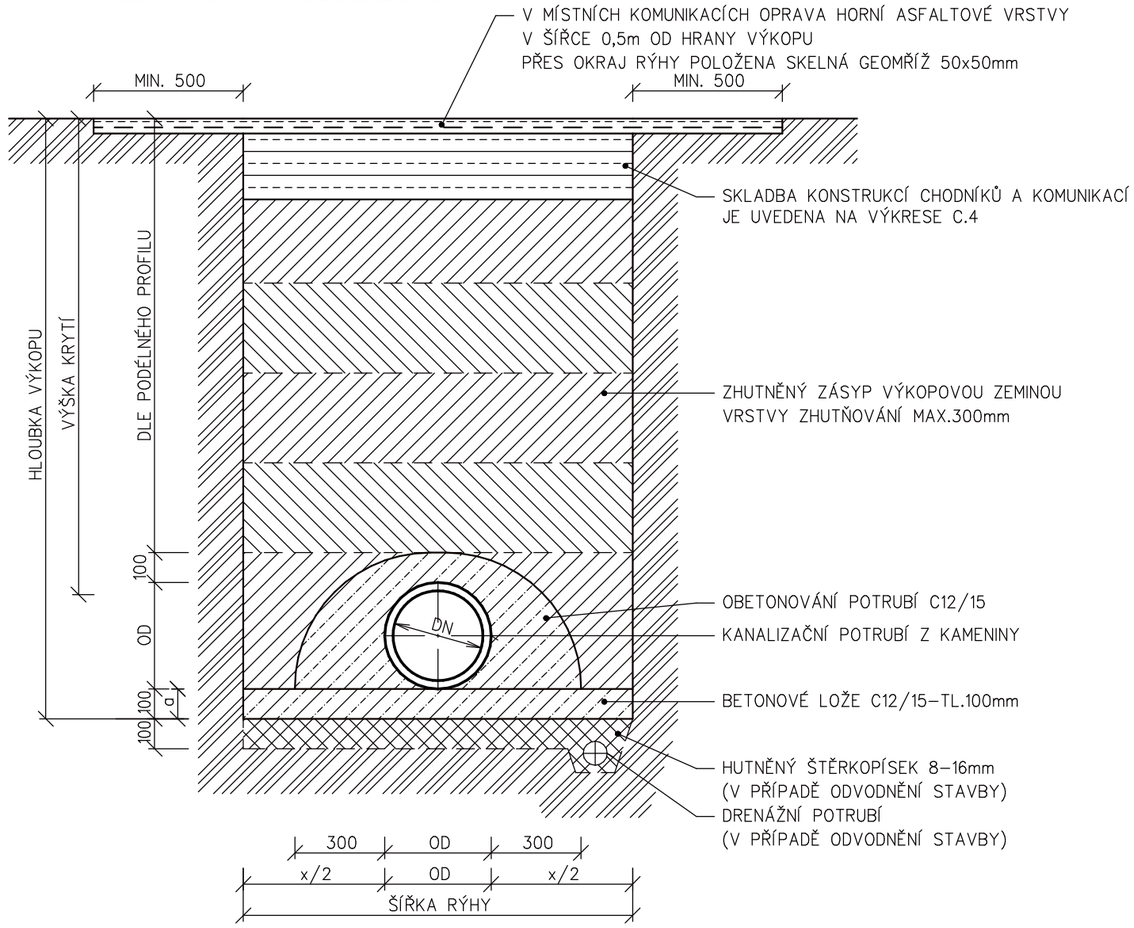

ULOŽENÍ POTRUBÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE ČSN EN 1610.
PRO BOČNÍ A KRYCÍ OBSYP POTRUBÍ BUDE POUŽIT ŠTĚRKOPÍSEK U POTRUBÍ DO DN200 0 – 22mm, OD DN250 0 – 32mm.
MATERIÁLY POUŽITÉ V ÚČINNÉ VRSTVĚ MUSÍ BÝT V SOULADU S POŽADAVKY VÝROBCE POTRUBÍ.
KRYCÍ OBSYP BUDE PROVEDEN V TLOUŠŤCE DLE POŽADAVKU VÝROBCE POUŽITÉHO POTRUBÍ.
OBSYP MÁ ZAJIŠŤOVAT DOSTATEČNOU POSTRANNÍ PODPORU PRO POTRUBÍ, A PROTO JE JEJ TŘEBA
DOSTATEČNĚ ZHUTNIT. POŽADAVKY NA ZÁSYPOVÝ MATERIÁL A JEHO ZHUTNĚNÍ ZÁVISÍ NA TOM,
ZDA SE VEDENÍ NACHÁZÍ POD ZPEVNĚNOU NEBO VOLNOU PLOCHOU.
ŠÍŘKA VÝKOPU DLE PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM. ŠÍŘKOU VÝKOPU SE ROZUMÍ VZDÁLENOST STĚN VÝKOPU
NEBO PAŽENÍ MĚŘENÁ VE VÝŠCE VRCHOLU POTRUBÍ.
DLE VYHLÁŠKY Č. 591/2006 Sb. BUDE RÝHA VÝKOPU V SOUDRŽNÝCH ZEMINÁCH V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OD HLOUBKY 1,3m
A V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OD HLOUBKY 1,5m PAŽENA. V NESOUDRŽNÝCH ZEMINÁCH BUDE PROVEDENO PAŽENÍ OD HLOUBKY 0.7m.
DLE ČSN 733055 MÁ BÝT VÝKOP ZAPAŽEN PŘI HLOUBCE VĚTŠÍ NEŽ 1,3 m V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ
A PŘI HLOUBCE 1,5 m V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ.
PŘI POUŽITÍ PAŽENÍ BUDE ŠÍŘKA VÝKOPU ZVĚTŠENA NA KAŽDOU STRANU O 0,15 m.
NEJMENŠÍ ŠÍŘKA VÝKOPŮ SE SVISLÝMI STĚNAMI, DO KTERÝCH VSTUPUJÍ OSOBY JE 0.8m DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 Sb.

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY PŘI HUTNĚNÍ OBSYPU DLE ČSN 733055:
SKLON SVAHU VÝKOPU > 75st. NEBO PAŽENÝ VÝKOP
- OD MENŠÍ NEŽ 0,4 m = OD + 0.7 m (x)
- OD MEZI 0.4 – 1.0 m = OD + 0.8 m (x)
- OD VĚTŠÍ NEŽ 1.0 m = OD + 0.9 m (x)

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO PŘI VEDENÍ KANALIZACE V KOMUNIKACÍCH, Z DŮVODU MALÉHO KRYTÍ POTRUBÍ.
JEDNÁ SE O POTRUBÍ DN500 V ÚSEKU MEZI ŠACHTAMI 32 AŽ 34, POTRUBÍ DN300 V ÚSEKU MEZI ŠACHTAMI 34 AŽ 230
A POTRUBÍ DN200 V ÚSEKU MEZI ŠACHTAMI 230 A OK5

PROJEKT
STUDENTSKÁ 1133
591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
tel: 566651192, 605407990
e-mail: blaha.stan@gmail.com

ZODP.PROJEKTANT	STANISLAV BLAHA IČO: 15261182		
PROJEKTANT:	STANISLAV BLAHA	AUTORIZACE:	PARÉ:
STAVEBNÍK:	SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ ŽĎÁRSKO, VODÁRENSKÁ 2, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU	IČO:	43383513
MÍSTO STAVBY:	RADOSTÍN NAD OSLAVOU		
KRAJ:	VYSOČINA		

NÁZEV AKCE:	RADOSTÍN NAD OSLAVOU - REKONSTRUKCE KANALIZACE PODÉL ZNĚTÍNECKÉHO POTOKA	FORMÁT:	2 A4
		DATUM:	04/2022
		STUPEŇ:	DPS
		ZAKÁZKA:	2022/BI/10
ČÁST:	D. DOKUMENTACE LINIOVÉ STAVBY	MĚŘÍTKO:	1 : 20
STAVEBNÍ OBJEKT:	D.1 KANALIZACE	REVIZE:	-
OBSAH:	ULOŽENÍ POTRUBÍ Z KT VE VÝKOPU	VÝKRES Č.:	D.1.12